


PARTE 1
PARTE 2

PARTE 1
PARTE 2

PLANTA PAVIMENTO INTERIOR - BLOCO "F" - AGRONOMIA (PARTE 2)
ESCALA: 1/10

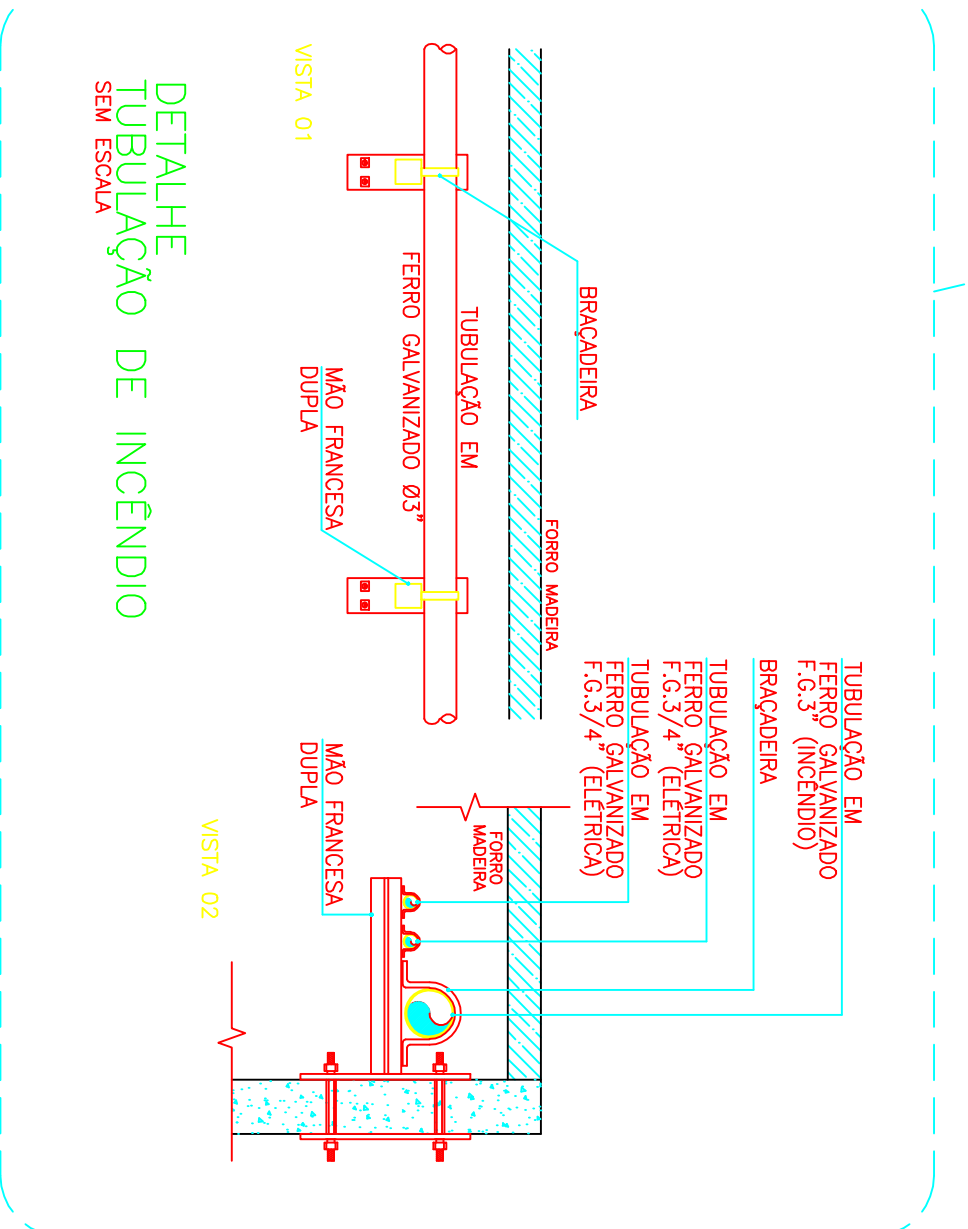

SIMBOLOGIA	
⊕	ENTRADA DE FÓSFORO - 4 kg
⊕	ENTRADA DE GÁS CARBÔNICO - 8 kg
⊕	ENTRADA DE ÁGUA PRESSURIZADA - 10 L
⊕	PARQUETE DE LUBRIFICANTE DE EMERGÊNCIA 2x2m Módulo Ativa = 2,20 m REFERÊNCIA: DINTON BR-55 OU EQUIVALENTE
⊕	GRUPO AUTOMÁTICO DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 2x2m NO TETO, COM RECORTE "SINO" REFERÊNCIA: DINTON M25 OU EQUIVALENTE
⊕	APARELHO SÓBIO VEDAÇÃO (TIPO EXTINTOR) E ANTI-FUMOS 1x2,50m
⊕	APARELHO MANUAL DO MÃO DE INCÊNDIO (TIPO QUILTA O VISO) 1x1,20m
⊕	INDICENTE DA DURA DE PAREDE
⊕	TUBULAÇÃO INTERIOR DO TETO ALUMINADO

- OBSERVAÇÕES:
- 1 - TOTA A TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO DEVERÁ SER DO TIPO ALUMINADO, SUPORTE A 150/1000 E TER INCLINAÇÃO MÍNIMA DE 1%.
 - 2 - AS CONDIÇÕES DE CALIBRAGEM DEVERÃO SER MANTIDAS POR TODA A VIDA ÚTIL DA INSTALAÇÃO.
 - 3 - TOTA A TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO DEVERÁ SER MANTIDA EM BOM ESTADO, SENDO NECESSÁRIO FAZER A MANUTENÇÃO DEVERE.
 - 4 - É NECESSÁRIO TER CUIDADO NA MANUTENÇÃO DEVERE.
 - 5 - TER CUIDADO NA MANUTENÇÃO DEVERE.
 - 6 - TER CUIDADO NA MANUTENÇÃO DEVERE.
 - 7 - TER CUIDADO NA MANUTENÇÃO DEVERE.
 - 8 - TER CUIDADO NA MANUTENÇÃO DEVERE.
 - 9 - TER CUIDADO NA MANUTENÇÃO DEVERE.
 - 10 - TER CUIDADO NA MANUTENÇÃO DEVERE.
 - 11 - TER CUIDADO NA MANUTENÇÃO DEVERE.
 - 12 - TER CUIDADO NA MANUTENÇÃO DEVERE.
 - 13 - TER CUIDADO NA MANUTENÇÃO DEVERE.
 - 14 - TER CUIDADO NA MANUTENÇÃO DEVERE.
 - 15 - TER CUIDADO NA MANUTENÇÃO DEVERE.
 - 16 - TER CUIDADO NA MANUTENÇÃO DEVERE.
 - 17 - TER CUIDADO NA MANUTENÇÃO DEVERE.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA
PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS

06
PLANTA PAVIMENTO INTERIO
BLOCO F - AGRONOMIA - PARTE 2

ESCALA: 1/10
RESPOSTA TÉCNICA: []
AUTORIZAÇÃO: []
TITULO: []
FECHA: []